

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АгроИнвестМонтаж»

Юр. адрес: 236004 г. Калининград, ул. Зои Космодемьянской, д. 6, кв. 7, Факт. адрес: 238313, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Малинники, ул. Молодёжная, 56 тел. (4012) 52-06-50; факс: (40151) 3-70-21, 3-70-24, ИИН 3906228930 КПП 390601001 БИК 042748634 Р/сч. 40702810320100000160 к/с 30101810100000000634 в Калининградском ОСБ № 8626 г. Калининград

г. Калининград
13 августа 2014 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Калининградской области

236006, г. Калининград, ул. Барнаульская, д.4
т. /4012/53-72-00

Жалоба на действия (бездействия) заказчика


Заказчик: Наименование: Администрация МО «Нестеровский район».

Место нахождения и почтовый адрес: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. Черняховского, 20.

Адрес электронной почты: admnestеров@baltnet.ru.

Номер контактных телефонов: 8 (40144) 2-23-33.

Ответственное должностное лицо заказчика:
Нафиков Радик Канзафарович.

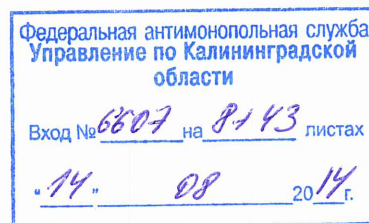

Уполномоченный орган:

Наименование: Единая комиссия по определению поставщика при закупке товара, работы, услуги, любым из способов закупок, для обеспечения муниципальных нужд, а также для проведения земельных аукционов и имущественных торгов.

Место нахождения и почтовый адрес: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. Черняховского, 20.

Адрес электронной почты: admnestеров@baltnet.ru.

Номера контактных телефонов: 8 (40144) 2-29-54.

Ответственное должностное лицо: Кунинг Л.В.

Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуется: Члены Единой комиссии по определению поставщика при закупке товара, работы, услуги, любым из способов закупок, для обеспечения муниципальных нужд, а также для проведения земельных аукционов и имущественных торгов

Председатель комиссии	Нафиков Р.К.
Член комиссии	Михайлов А.А.
Член комиссии	Клочко А.В.
Член комиссии	Есикова Т.Г.
Секретарь комиссии	Кунинг Л.В.

Наименование закупки: Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского района».

Номер извещения: 0135300002914000041

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: www.zakupki.gov.ru

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЗАО «Сбербанк - АСТ»: <http://sberbank-ast.ru/>.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АгроИнвестМонтаж», юр.адрес. г. Калининград, ул.3. Космодемьянской, д. 6, кв. 7. Факт. адрес. Калининградская область, Гурьевский район, пос. Малинники, ул. Молодежная, д. 56. ИНН 3906228930, р/с 40702810320100000160 к/с 30101810100000000634, в Калининградском ОСБ № 8626 г. электронная почта aim-gazstroy@mail.ru . т. 8(4012)520-650.

Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона № 44 –ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые, по мнению Заявителя нарушены: положения статьи 67 Федерального закона № 44 ФЗ.

Общество с ограниченной ответственностью «АгроИнвестМонтаж» подало заявку на участие в аукционе " на право заключения контракта на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского района» (0135300002914000041).

12 августа 2014 года с электронной площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" пришло уведомление о том, что наша заявка на участие в аукционе "Выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского района»." (0135300002914000041), время проведения: 15.08.2014 10:50 - отклонена, номер регистрационной заявки: 4(защищенный номер заявки 8428409). Обоснование отказа: п.1.ч.4 статьи 67 44-ФЗ от 05.04.2013г., п.2.ч.4 статьи 67 44-ФЗ от 05.04.2013г., подробно в протоколе.

Ознакомившись с протоколом № 14 – ЭА- 2014 рассмотрения первых частей заявок, поступивших на открытый электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского района» и рассмотрев основания для отклонения, считаем их незаконными в полном объеме.

Требованиями заказчика в приложении к документации в электронной форме «Требования к товарам, используемым при выполнении работ...»установлены следующие требования:

40.	Грунтовка	<p>Грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом в органических растворителях. Должна применяться в комплексном многослойном покрытии для защиты оборудования и металлоконструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 600 °С.</p> <p>Грунтовка должна наноситься на поверхность пневматическим распылением. Допускается нанесение безвоздушным распылением без нагрева. После высыхания грунтовка должна образовывать гладкую однородную пленку. Цвет пленки должен быть красно-коричневый.</p> <p>Время высыхания покрытия при температуре не выше 22 °С, час, не более 1. Прочность пленки при изгибе в мм, не более 1. Толщина однослойного покрытия должна быть в диапазоне не менее 15 и не более 20 мкм.</p>
-----	-----------	---

Заявитель указал следующие конкретные показатели:

40.	Грунтовка	<p>Грунтовка представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом в органических растворителях. применяется в комплексном многослойном покрытии для защиты оборудования и металлоконструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру 60 °С.</p> <p>Грунтовка наносится на поверхность пневматическим распылением. После высыхания грунтовка образует гладкую однородную пленку. Цвет пленки красно-коричневый.</p> <p>Время высыхания покрытия при температуре 20 °С, час, 1. Прочность пленки при изгибе в мм, 1. Толщина однослойного покрытия 18 мкм.</p>
-----	-----------	--

Основанием для отклонения послужило следующее: в первой части заявки на участие в аукционе отсутствуют конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, а именно: по позиции 40 «Грунтовка» - «допускается нанесение безвоздушным распылением без нагрева», а также в первой части заявки на участие в аукционе конкретные показатели не соответствуют значениям, установленным документацией об аукционе, а именно: по позиции 40 «Грунтовка» - «Толщина однослойного покрытия 18 мкм» не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе **«Толщина однослойного покрытия должна быть в диапазоне не менее 15 и не более 20 мкм.»**

Заказчиком 05 августа 2014 года были даны разъяснения по п. 40, но данные разъяснения были отнесены к инструкции по заполнению заявки и не содержали развернутого ответа.

Заказчиком выдвинуто требование: «Грунтовка должна наноситься на поверхность пневматическим распылением. Допускается нанесение безвоздушным распылением без нагрева». Таким образом допускает использовать оба способа в требованиях. «Заявитель не собирается наносить грунтовку «безвоздушным распылением без нагрева» и конкретно, без вариантов, указывает способ, которым собирается наносить грунтовку, а именно: «Грунтовка наносится на поверхность пневматическим распылением», без «иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров». Также хотим заметить что слово «допускается» не является синонимом слова обязан, и если Заказчик хотел бы видеть чтобы исполнитель выполнил услугу по нанесению грунтовки двумя способами, то следовало изложить требование: «... Должна быть нанесена безвоздушным распылением без нагрева», что исключило бы любое иное толкование.

Также, Заказчик выдвинул требование: «Толщина однослойного покрытия должна быть в диапазоне не менее 15 и не более 20 мкм. По инструкции при упоминании диапазона значений допустимо использовать слова «включая диапазон от ... до...». Во первых, Заказчиком выдвинуто требование « в диапазоне не менее 15 и не более 20 мкм.,» без слов «от до» , поэтому Заявитель по инструкции не имел право указать значение диапазоном. Во вторых, по инструкции «Допустимо использовать слова «от ... до...» и «включая диапазон от ... до...». Слово Допустимо в русском языке не является синонимом слова обязан. В связи с вышеизложенным Заявитель указал конкретное значение показателя: «Толщина однослойного покрытия 18 мкм.», которое, безусловно, попадает в диапазон указанный Заказчиком.

В ходе подготовки заявок участниками делались запросы о разъяснении положений аукционной документации: по одному запросу Заказчику задавали вопрос: «В технических характеристиках № п/п 40 «Грунтовка» указано: «Толщина однослойного покрытия должна быть в диапазоне не менее 15 и не более 20 мкм». п. 3.2.3. не разъясняет порядок представления показателей участником при наличии слов «в диапазоне не менее...и не более...». В связи с этим не ясно, требуется ли участнику в данном случае указать конкретное значение, например, 15 мкм, без сопровождения словами «в диапазоне...и ...», либо указать диапазонное значение с сопровождением словами «в диапазоне 15 мкм и 20 мкм». Просим разъяснить»

По второму запросу вопросы звучали следующим образом:

П.40	Грунтовка	1. Должна применяться в комплексном многослойном покрытии для защиты оборудования и	1. Необходимо указать конкретную температуру действующих на грунтовку
------	-----------	---	---

		<p>металлоконструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, <u>имеющих температуру не выше 600°С.</u></p> <p>2. Грунтовка должна наноситься на поверхность пневматическим распылением, допускается нанесение безвоздушным распылением без нагрева.</p>	<p>минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов или необходимо указать <u>максимальную</u> температуру указанных веществ, которая не выше 600°С</p> <p>2. Необходимо указать конкретный способ нанесения грунтовки или нужно подтвердить возможность ее нанесения обоими способами?</p>
--	--	---	--

Заказчиком 05 августа 2014 года были даны разъяснения по п. 40, но данные разъяснения были отнесены к инструкции по заполнению заявки и не содержали развернутого ответа. Так, Заказчиком даны следующие разъяснения по первому вопросу: **Разъяснения**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 21 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» Раздела 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» документации об аукционе заявка должна быть заполнена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.2.3 Раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)» документации об аукционе.

Пункт 3.2.3. Раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)» документации об аукционе содержит следующие требования:

«3.2.3. Инструкция по заполнению заявки.

3.2.3.1. Если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) Раздела 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» значение показателей предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (более, не менее, от), максимальным (менее, не более, до), сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать» и знаками «+/-», участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «на выбор заказчика», «по усмотрению заказчика», «не хуже», «хуже», «не шире», «шире», знаков «+/-», «+», «-» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2.3.2.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием конкретных показателей товара.

3.2.3.2 Используя указанные в пункте 3.2.3.1 слова при описании значений показателей товара в первой части заявки, участник закупки вправе сопроводить такие слова указанием на документ¹ (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1 (далее также – документ производителя).

Характеристики товара, описанные в первой части заявки на участие в аукционе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1, при условии сопровождения таких слов указанием на документ производителя (вид документа) являются конкретными показателями товара.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1, и не позволяющее определить точное значение характеристик товара, без

¹ - Заявка участника размещения заказа, в том числе, в случае если участником выступает сам производитель (изготовитель) товара, для целей данной инструкции, таким документом не является.

сопровождения таких слов указанием на документ производителя, не является указанием конкретных показателей товара.

Допустимо использовать слова «от ... до...» и «включая диапазон от ... до...» при указании конкретных показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в техническом задании диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от ... до ...» или «в диапазоне от ... до ...».

Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

3.2.3.3 Если в техническом задании значение показателя выражено одним числом без использования слов, указанных в пункте 3.2.3.1, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1), то данное значение является точным, не подлежит изменению и указывается в первой части заявки на участие в аукционе в соответствии с техническим заданием.

Заявка на участие в аукционе может быть заполнена с использованием установленных настоящей документацией об аукционе и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

3.2.3.4 Все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании настоящей документации, обязательны для предоставления в первой части заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

При описании предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта (гражданско-правового договора), участник закупки указывает значения показателей, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и конкретные (точные) значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, значения, выраженные диапазоном.

Скопированное в первую часть заявки техническое задание или часть технического задания со словами, указанными в пункте 3.2.3.1, без соблюдения требований пункта 3.2.3.2 не является указанием конкретных показателей товара.»

Разъяснения по второму вопросу касательно грунтовки звучали следующим образом:

Разъяснения

По позициям 31-34, 36, 40.1

Указанные в документации об аукционе технические характеристики соответствуют требованиям Заказчика и не нуждаются в уточнении.

По позициям 40.2, 48, 49

В соответствии с подпунктом 1 пункта 21 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» Раздела 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» документации об аукционе заявка должна быть заполнена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.2.3 Раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)» документации об аукционе.

Пункт 3.2.3. Раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)» документации об аукционе содержит следующие требования:

«3.2.3. Инструкция по заполнению заявки.

3.2.3.1. Если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) Раздела 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» значение показателей предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (более, не

менее, от), максимальным (менее, не более, до), сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать» и знаками «+/-», участник закупки указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «на выбор заказчика», «по усмотрению заказчика», «не уже», «уже», «не шире», «шире», знаков «+/-», «+», «-» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2.3.2.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием конкретных показателей товара.

3.2.3.2 Используя указанные в пункте 3.2.3.1 слова при описании значений показателей товара в первой части заявки, участник закупки вправе сопроводить такие слова указанием на документ² (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1 (далее также – документ производителя).

Характеристики товара, описанные в первой части заявки на участие в аукционе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1, при условии сопровождения таких слов указанием на документ производителя (вид документа) являются конкретными показателями товара.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1, и не позволяющее определить точное значение характеристик товара, без сопровождения таких слов указанием на документ производителя, не является указанием конкретных показателей товара.

Допустимо использовать слова «от ... до...» и «включая диапазон от ... до...» при указании конкретных показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в техническом задании диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от ... до ...» или «в диапазоне от ... до ...».

Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

3.2.3.3 Если в техническом задании значение показателя выражено одним числом без использования слов, указанных в пункте 3.2.3.1, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1), то данное значение является точным, не подлежит изменению и указывается в первой части заявки на участие в аукционе в соответствии с техническим заданием.

Заявка на участие в аукционе может быть заполнена с использованием установленных настоящей документацией об аукционе и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

3.2.3.4 Все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании настоящей документации, обязательны для предоставления в первой части заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

При описании предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта (гражданско-правового договора), участник закупки

указывает значения показателей, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и конкретные (точные) значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, значения, выраженные диапазоном.

Скопированное в первую часть заявки техническое задание или часть технического задания со словами, указанными в пункте 3.2.3.1, без соблюдения требований пункта 3.2.3.2 не является указанием конкретных показателей товара.»

Таким образом, Заказчиком даны на конкретные вопросы абсолютно безответственные и неконкретные разъяснения, на основании которых, заявителю пришлось заполнять заявку, исходя из разъяснений Заказчика, видна не заинтересованность Заказчика в поставке определенного вида товаров и услуг, а цель ответов преследует одну цель: отклонить наибольшее число заявок и сузить круг конкуренции на данном электронном аукционе. Считаем, что Заказчик пренебрег своими обязанностями по разъяснению положений документации, отделившись формальными отписками не несущими в себе никакой информации.

Считаем, что заявителем были соблюдены все требования, установленные документацией об аукционе, в том числе и к требованию к товарам (материалам, оборудованию) используемых при производстве работ, Заявитель дал **точное значение характеристик товаров**.

В соответствии со ст.6 с Законом о контрактной системе, контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 105-107 , ч.2 п.22 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. 02.07.2013 г.) «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ООО «АгроИнвестмонтаж» просит Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области:


1. Обязать Заказчика устранить нарушения действующего законодательства путем выдачи заказчику предписания об аннулировании протокола № 14 – ЭА- 2014 рассмотрения первых частей заявок, поступивших на открытый электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского района».
2. Приостановить проведение аукциона.
3. При обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о наличии административного правонарушения, прошу привлечь виновных к административной ответственности.

Приложения:

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0135300002914000041 – 2 листа;
2. Сообщение от ЭП ЗАО «Сбербанк – АСТ» об отклонении заявки – 1 лист;
3. Протокол № 14 – ЭА- 2014 рассмотрения первых частей заявок, поступивших на открытый электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с установкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского района» (копия) на – 4 листах;
4. Требования к товарам (материалам, оборудованию) используемым при выполнении работ – 1 лист;
5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме – на 2 листах;

6. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме – на 2 листах;
7. Конкретные показатели к товарам – 31 лист.

Генеральный директор
ООО «АгроИнвестМонтаж»

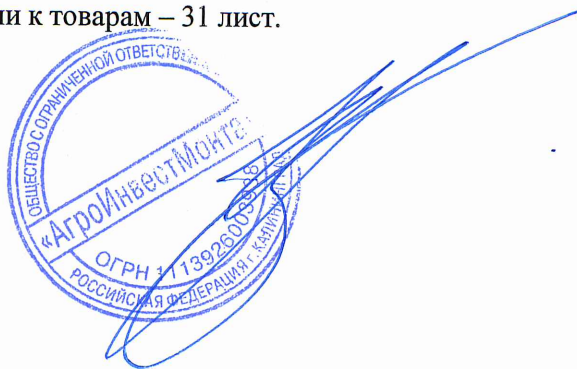

Воронов П.В.